

# REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE

---

Centre œnologique GIE ICV-VVS  
NÎMES

ZIP Saint Césaire

30 900 NÎMES

# Sommaire

---

.....	3
Introduction .....	4
Présentation de la réglementation .....	4
Plan .....	6
Etat des lieux 2023 .....	7
Bilan .....	8



## Accessibilité de l'établissement



**Bienvenue au Centre œnologique GIE ICV-VVS de Nîmes**

→ Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous

oui  non

→ Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

oui  non



### Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

→ Le personnel est sensibilisé.   
 C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel est formé.   
 C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel sera formé.



### Matériel adapté

→ Le matériel est entretenu et réparé  oui  non

→ Le personnel connaît le matériel  oui  non



Contact : **Marc SAMIRANT** [msamirant@icv.fr](mailto:msamirant@icv.fr)



### Consultation du registre public d'accessibilité :

à l'accueil

sur le site internet

N° SIRET : 513 617 498 000 45

Adresse : .. ZIP Saint Césaire 30 900 NÎMES

# Introduction

---

La loi sur l'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) est entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2012. Elle permet de garantir un accès à tous les lieux publics, qu'il s'agisse de l'accès aux locaux ou aux services proposés. La loi concerne avant tout des mesures de sécurité vis-à-vis du public qui se rendrait « librement ou moyennant une rétribution » dans un « bâtiment, local ou enceinte » où se tiennent « des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation ».

L'ensemble des ERP, dont le Groupe ICV, a bénéficié d'un délai personnalisé pour mettre en œuvre les travaux nécessaires à leur mise en conformité. Une commission spéciale a pour but de contrôler les installations et de sanctionner les établissements non-conformes. Ces derniers risquent une fermeture administrative par arrêté « après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ».

La totalité des sites du Groupe ICV entrent dans le cadre de la loi sur les ERP mais seule une partie de chaque laboratoire est assimilée à un ERP car le public n'a pas accès à la totalité des locaux (laboratoires, bureaux). Le Groupe ICV est considéré ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie (« accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement ») et de type L (« salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple). Les espaces suivants sont identifiés dans chaque site et doivent respecter les exigences réglementaires : le parking, l'entrée, l'accueil pour le dépôt d'échantillons, les salles de réunion et de dégustation, les escaliers et couloirs d'accès, les sanitaires.

## Présentation de la réglementation

---

L'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 fixe les dispositions prises pour l'application des articles R.11119 à 2111193 et R.111196 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création (version consolidée au 21 octobre 2015). Les points sur lesquels nous nous sommes appuyés pour travailler ont été classés par espace concerné ci- après.

### Parking

- Le parking dispose d'au moins 2% de places accessibles aux personnes à mobilité réduite (minimum une place réservée)
- Le parking se situe à moins de 100m du commerce
- La dimension des places est de 3,30 m de largeur et 5 m de longueur
- Les places sont signalées verticalement avec le pictogramme du fauteuil
- Les places sont signalées horizontalement, sur les limites de l'emplacement, avec le pictogramme du fauteuil
- Cheminement présent (si nécessaire)

### Entrée

- L'enseigne est lisible
- L'entrée unique présente un marquage au sol repérable
- Les portes d'entrée vitrées sont visualisées
- Les systèmes d'ouverture des portes sont utilisables en position assise comme en position debout
- Les éléments d'information sont visibles, lisibles et compréhensibles
- Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès est sonore ou visuel
- Le seuil de la porte n'excède pas 2 cm ou présente un plan incliné de 5 % maximum ou est équipé d'une rampe (fixe ou mobile)

- Rampe mobile : supporte minimum 300kg, sonnette : proche entrée, facilement repérable, contrastée, entre 0.9 et 1.3m
- La largeur de la porte est supérieure ou égale à 80 cm (en cas de contrainte structurelle)
- L'accueil sonorisé équipé d'une boucle magnétique est signalé par un pictogramme
- L'aire de manœuvre à l'entrée du magasin est de 90 cm x 1,40 m
- En cas de portes battantes, l'espace de manœuvre est de 1,20 m x 1,70 m
- Les portes sont facilement manœuvrables

### **Accueil pour le dépôt d'échantillons**

- Le personnel est sensibilisé à l'accueil des personnes moins autonomes et adapte son langage en fonction de la personne
- Les supports écrits de communication sont lisibles, écrits en gros caractères avec un contraste visuel suffisant
- Le commerce est équipé d'éléments de repos (chaises, bancs...)
- La banque d'accueil est à hauteur de 70cm

### **Accès salle de formation / salle de dégustation**

- Le commerce ne présente pas d'obstacles au cheminement, ni au sol, ni en hauteur
- Les revêtements au sol ne sont pas glissants - les tapis ne gênent pas la progression d'un fauteuil
- La largeur minimum de circulation est de 1,40 m
- L'accès du magasin aux chiens-guides est autorisé
- Les dimensions sous les tables sont de 0.3 m, 0.6 m, 0.7 m
- Y a-t-il possibilité de faire demi-tour aux points de choix d'itinéraire ?
- Est au même étage / L'autre étage est accessible?

### **Escaliers**

- Y a-t-il une largeur de 1 m entre les mains courantes ?
- En haut de l'escalier à 50 cm de la 1re marche, y a-t-il un repère tactile et un contraste visuel ?
- Un éclairage de 150 lux est-il observé en tous points de l'escalier ?
- Les nez de marche sont-ils non glissants et de couleur contrastée sur 3 cm?
- Y a-t-il une main courante de chaque côté ? (sauf si réduit largeur à moins d'1 m)
- La main courante est-elle située à une hauteur comprise entre 80 cm et 1 m de hauteur ?
- La main courante est-elle continue, rigide et facilement préhensible ?
- La main courante se prolonge-t-elle horizontalement au-delà de la 1re et la dernière marche?
- La main courante est-elle contrastée par rapport à la paroi support ?
- La première et la dernière marche possède une contremarche d'une hauteur minimale de 0.1m et visuellement contrastée ?
- Les marches de l'escalier mesurent-elles 17 cm en hauteur et 28cm de profondeur ?

# Plan

## PLAN ERP

Centre Oenologique de Nîmes RDC et sous sol



**LEGENDE**

Zone ERP



Service QHSE Groupe ICV  
30 Juin 2017  
version 01


## PLAN ERP

Centre Oenologique de Nîmes salle de réunion



**LEGENDE**

Zone ERP

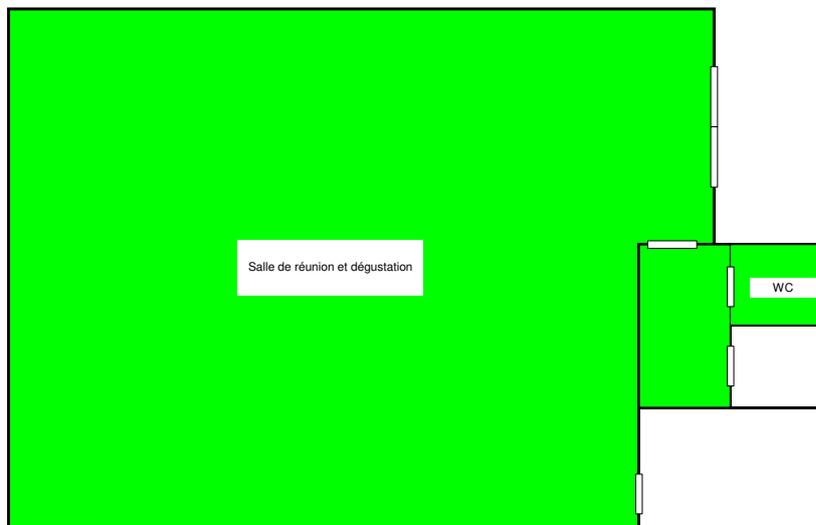

Service QHSE Groupe ICV  
26 Février 2016  
version 00

# Etat des lieux 2023

Espace	Règlementation	Conformité		Commentaires
		OUI	NON	
Entrée ERP	L'enseigne est lisible	X		
	L'entrée unique présente un marquage au sol repérable	X		
	Les portes d'entrée vitrées sont visualisées	X		
	Les systèmes d'ouverture des portes sont utilisables en position assise comme en position debout	X		
	Les éléments d'information sont visibles, lisibles et compréhensibles	X		
	Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès est sonore ou visuel	X		
	Le seuil de la porte n'excède pas 2 cm ou présente un plan incliné de 5 % maximum ou est équipé d'une rampe (fixe ou mobile)	X		
	Rampe mobile : supporte minimum 300kg, sonnette : proche entrée, facilement repérable, contrastée, entre 0.9 et 1.3m		Sans Objet	
	La largeur de la porte est supérieure ou égale à 80 cm (en cas de contrainte structurelle)	X		
	L'accueil sonorisé équipé d'une boucle magnétique est signalé par un pictogramme	X		
	L'aire de manoeuvre à l'entrée du magasin est de 90 cm x 1,40 m	X		
	En cas de portes battantes, l'espace de manoeuvre est de 1,20 m x 1,70 m		Sans Objet	
Banque d'accueil	Les portes sont facilement manoeuvrables	X		
	Le personnel est sensibilisé à l'accueil des personnes moins autonomes et adapte son langage en fonction de la personne	X		
	Les supports écrits de communication sont lisibles, écrits en gros caractères avec un contraste visuel suffisant	X		
	Le commerce est équipé d'éléments de repos (chaises, bancs...)	X		
Accès salle de formations	Le commerce est équipé d'éléments de repos (chaises, bancs...)	X		
	Le commerce ne présente pas d'obstacles au cheminement, ni au sol, ni en hauteur	X		
	Les revêtements au sol ne sont pas glissants - les tapis ne gênent pas la progression d'un fauteuil	X		
	La largeur minimum de circulation est de 1,40 m	X		
	L'accès du magasin aux chiens-guides est autorisé		Sans Objet	
	Les dimensions sous les tables sont de 0.3 m, 0.6 m, 0.7 m	X		
Portes	Y a-t-il possibilité de faire demi-tour aux points de choix d'itinéraire ?	X		
	Est au même étage / L'autre étage est accessible?		Sans Objet	
	0.8m minimum	X		
	Espace de manoeuvre devant chaque porte : 1.50 m de diamètre	X		
	Sas : intérieur de 1.2 x 2.2 m		Sans Objet	
	Sas : extérieur, espace de manoeuvre de 1.20 x 1.70 m		Sans Objet	
	Les portes sont facilement manoeuvrables assis comme debout	X		
Sanitaires	Portes automatiques : temps d'ouverture suffisant et peut détecter des personnes de toutes tailles	X		
	Portes vitrées réparables ouvertes ou fermées	X		
	Le commerce dispose de sanitaires accessibles à une personne en fauteuil avec une aire de transfert latéral de 80 cm x 1,30 m	X		
	Les sanitaires comportent un lave-mains d'une hauteur comprise entre 70 et 85 cm du sol	X		
	Espace vide sous le lave main : 0.3 m de profondeur, 0.6 m de largeur et 0.7 m de hauteur	X		
Sanitaires	La hauteur de la cuvette est comprise entre 45 et 50 cm	X		
	Le WC est équipé d'une barre d'appui latérale située entre 0.7 et 0.8 m	X		

# Bilan

Espace	Action à mener	Fournisseur matériel	Disponibilité du matériel	Responsable de la réalisation	Date d'intervention prévisionnelle
Parking	Création d'une place accessible aux personnes à mobilité réduite à proximité (moins de 100 m) de la salle de réunion et dégustation (3m30 de largeur et 5m de longueur).	Centre Œnologique de Nîmes	/	Centre Œnologique de Nîmes	A définir
	Création d'une place accessible aux personnes à mobilité réduite pour le dépôt d'échantillon (3m30 de largeur et 5m de longueur).	Centre Œnologique de Nîmes	/	Centre Œnologique de Nîmes	A définir

*Le Responsable QHSE*  
Marc SAMIRANT  
[msamirant@icv.fr](mailto:msamirant@icv.fr)